

Број: 130-00-UTD-003-1552/2023

Датум:

Кл.ознака: 0 – 1 – 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство грађевинарства, саобраћаја и
и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд
за: Јован Козомора, Земун, Пећиначка бр. 58
за: КП965/27; КО Зауглине, Бајина Башта
адреса КП965/27, Зауглине 62; Б. Башта 31256,

Предмет: Услови за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу
стамбеног објекта - у функцији становања са смештајним капацитетима на КП965/27, К.О.Зауглине,
Зауглине 62; Б. Башта.

Број у ЦЕОП-у: **ROP-MSGI-36678-LOCH-2-HPAP-7/2023**

На основу Вашег захтева у име: Јован Козомора, Земун, Пећиначка бр. 58, Београд, за:
КП965/27; К.О. Зауглине, Бајина Башта, који се води под број: ROP-MSGI-36678-LOCH-2-HPAP-7/2023
од дана 15.11.2023, који је код нас заведен дана 22.11.2023г. под бројем: 130-00-UTD-003-1552/2023 са
достављеном документацијом: Захтев, копија плана КП965/27, К.О. Зауглине, Идејно решење за
пројектовање и изградњу стамбеног објекта - у функцији становања са смештајним капацитетима на
КП965/27, К.О. Зауглине, на подручју Бајине Баште, а све за добијање локацијских услова,
обавештавамо Вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног плана као и у
непосредној близини планираног стамбеног објекта - у функцији становања са смештајним
капацитетима на КП965/27, К.О. Зауглине, Бајина Башта, нема објекта који су у власништву
„Електромрежа Србије” а.д.

2. Према Плану развоја преносног система за период од 2022. године до 2031. године и плану
Инвестиција, у обухвату и у близини планираног објекта није планирана изградња електроенергетске
инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије” а.д. Катастарској парцели
КП965/27, К.О. Зауглине, Бајина Башта најближи електроенергетски објекти су далаководи 220kV бр.
206/1, 203/3, 292А и 292Б, и налазе се на више од 1,5 km.

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” а.д. нема посебних услова
за потребе издавања локацијских услова за пројектовање и изградњу планираног стамбеног објекта - у
функцији становања са смештајним капацитетима на КП965/27, К.О. Зауглине, на подручју Бајине
Баште.

Важност горе наведених предметних услова је две (2) године од датума издавања или краће
уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока
подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити у РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ: Горан Ђурић
Боре Баруха 13, Ваљево тел: 014/ 294-122.

С поштовањем

Извршни директор за пренос електричне енергије

- Оригинал - наслову,

Бранко Ђорђевић, дипл.инж.ел

- архива


Копије доставити:

- РЦО Београд Сектор одржавање ВНВ, Г. Ђурић


Прилог 1: однос планираног стамбеног објекта - у функцији становања са смештајним капацитетима
на КП965/27, К.О. Зауглине, на подручју Б.Баште и најближих ДВ-а 220kV бр.206/1 203/3, 292А, и 292Б.

Прилог 2: однос КП965/27, К.О. Зауглине, Бајина Башта и осе најближих ДВ-а 220kV-ДВ бр. 206/1
203/3, 292А, и 292Б, на више од 1,5 km.

Прилог 1: однос планираног стамбеног објекта - у функцији становања са смештајним капацитетима на КП965/27, К.О. Зауглине, на подручју Б.Баште и најближих ДВ-а 220кV бр.206/1 203/3, 292А, и 292Б.

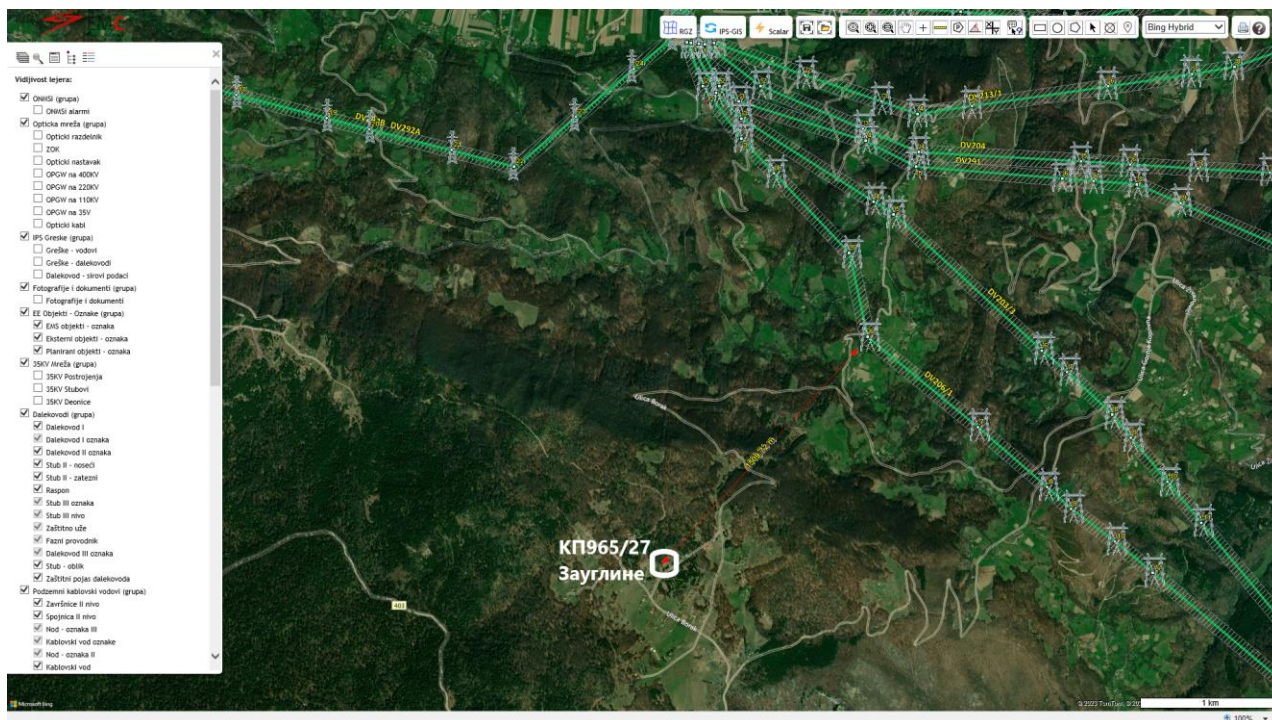

Прилог 2: однос КП965/27, К.О. Зауглине, Бајина Башта и осе најближих ДВ-а 220кV-ДВ бр. 206/1 203/3, 292А, и 292Б, на више од 1,5 km.

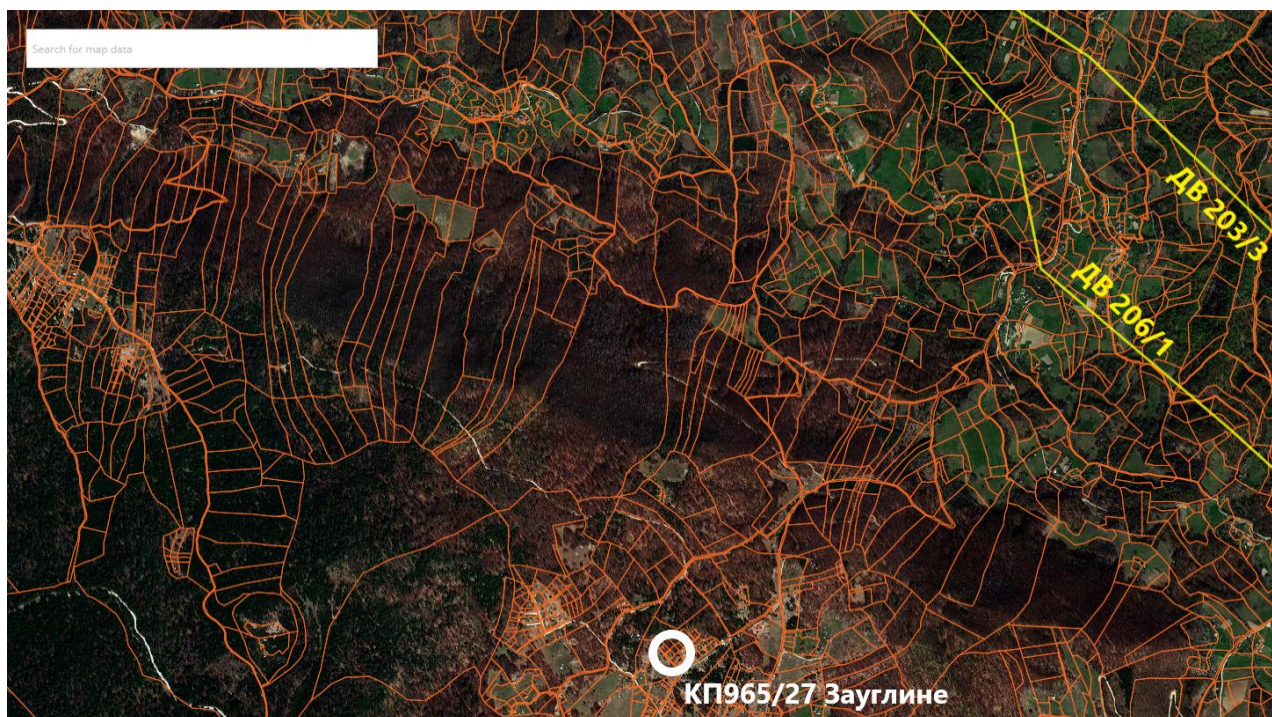

(за бр: 130-00-UTD-003-1552/2023) и број Н.О.: (ROP-MSGI-36678-LOCH-2-HPAP-7/2023)