



**Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд  
Огранак Електродистрибуција Ниш**

Ниш, Булевар др. Зорана Ђинђића 46а, 18000 Ниш, тел.: 018/518-550, факс: 018/533-325

ЦЕОП:ROP-MSGI-907-LOC-1/2024

Наш број: 2541200-Д-10.01-22115/2-24

Ниш, 01.2024

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш размотрио је захтев примљен дана 24.01.2024. године у име инвеститора ЈП „Путеви Србије“, ул. Булевар краља Александра бр.282, Београд. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014, 95/2018 –др.закон и 40/2021 и 35/2023 - др. закон и 62/2023), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020,52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 115/2020), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/2013 и 91/2018), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/2017 од 21.07.2017. године) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021. године, доноси се

### **УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ**

За реконструкцију моста преко реке Моравице (десна конструкција) на државном путу I А реда бр.А1, на км 407+419, деоница 1093: петља Алексиначки рудник – петља Алексинац (ИД МОСТА : М00233), на катастарским парцелама број: 4979/1, 2905/7, 2900/39 и 4980/1 К.О. Алексинац ван варош.

На основу увида у Идејно решење бр. 915/2023 – 0 – ИДР Београд, 05.12.2023. године, дају се ови услови.

На датој локацији не постоје подземни електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом реконструкцију моста преко реке Моравице (десна конструкција) на државном путу I А реда бр.А1, на км 407+419, деоница 1093: петља Алексиначки рудник – петља Алексинац (ИД МОСТА : М00233), на катастарским парцелама број: 4979/1, 2905/7, 2900/39 и 4980/1 К.О. Алексинац ван варош, а власништво су „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш.

#### **1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:**

1.1 Нема обавеза

#### **2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта**

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш у Нишу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш у Нишу.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014, 95/2018 –др.закон и 40/2021 и 35/2023 - др. закон и 62/2023), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

#### **3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем**

Нема додатних услова

4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима..
5. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог: - Ситуација

С поштовањем,


**Достављено:**

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања



Директор Огранка

Бранислав Стојчић

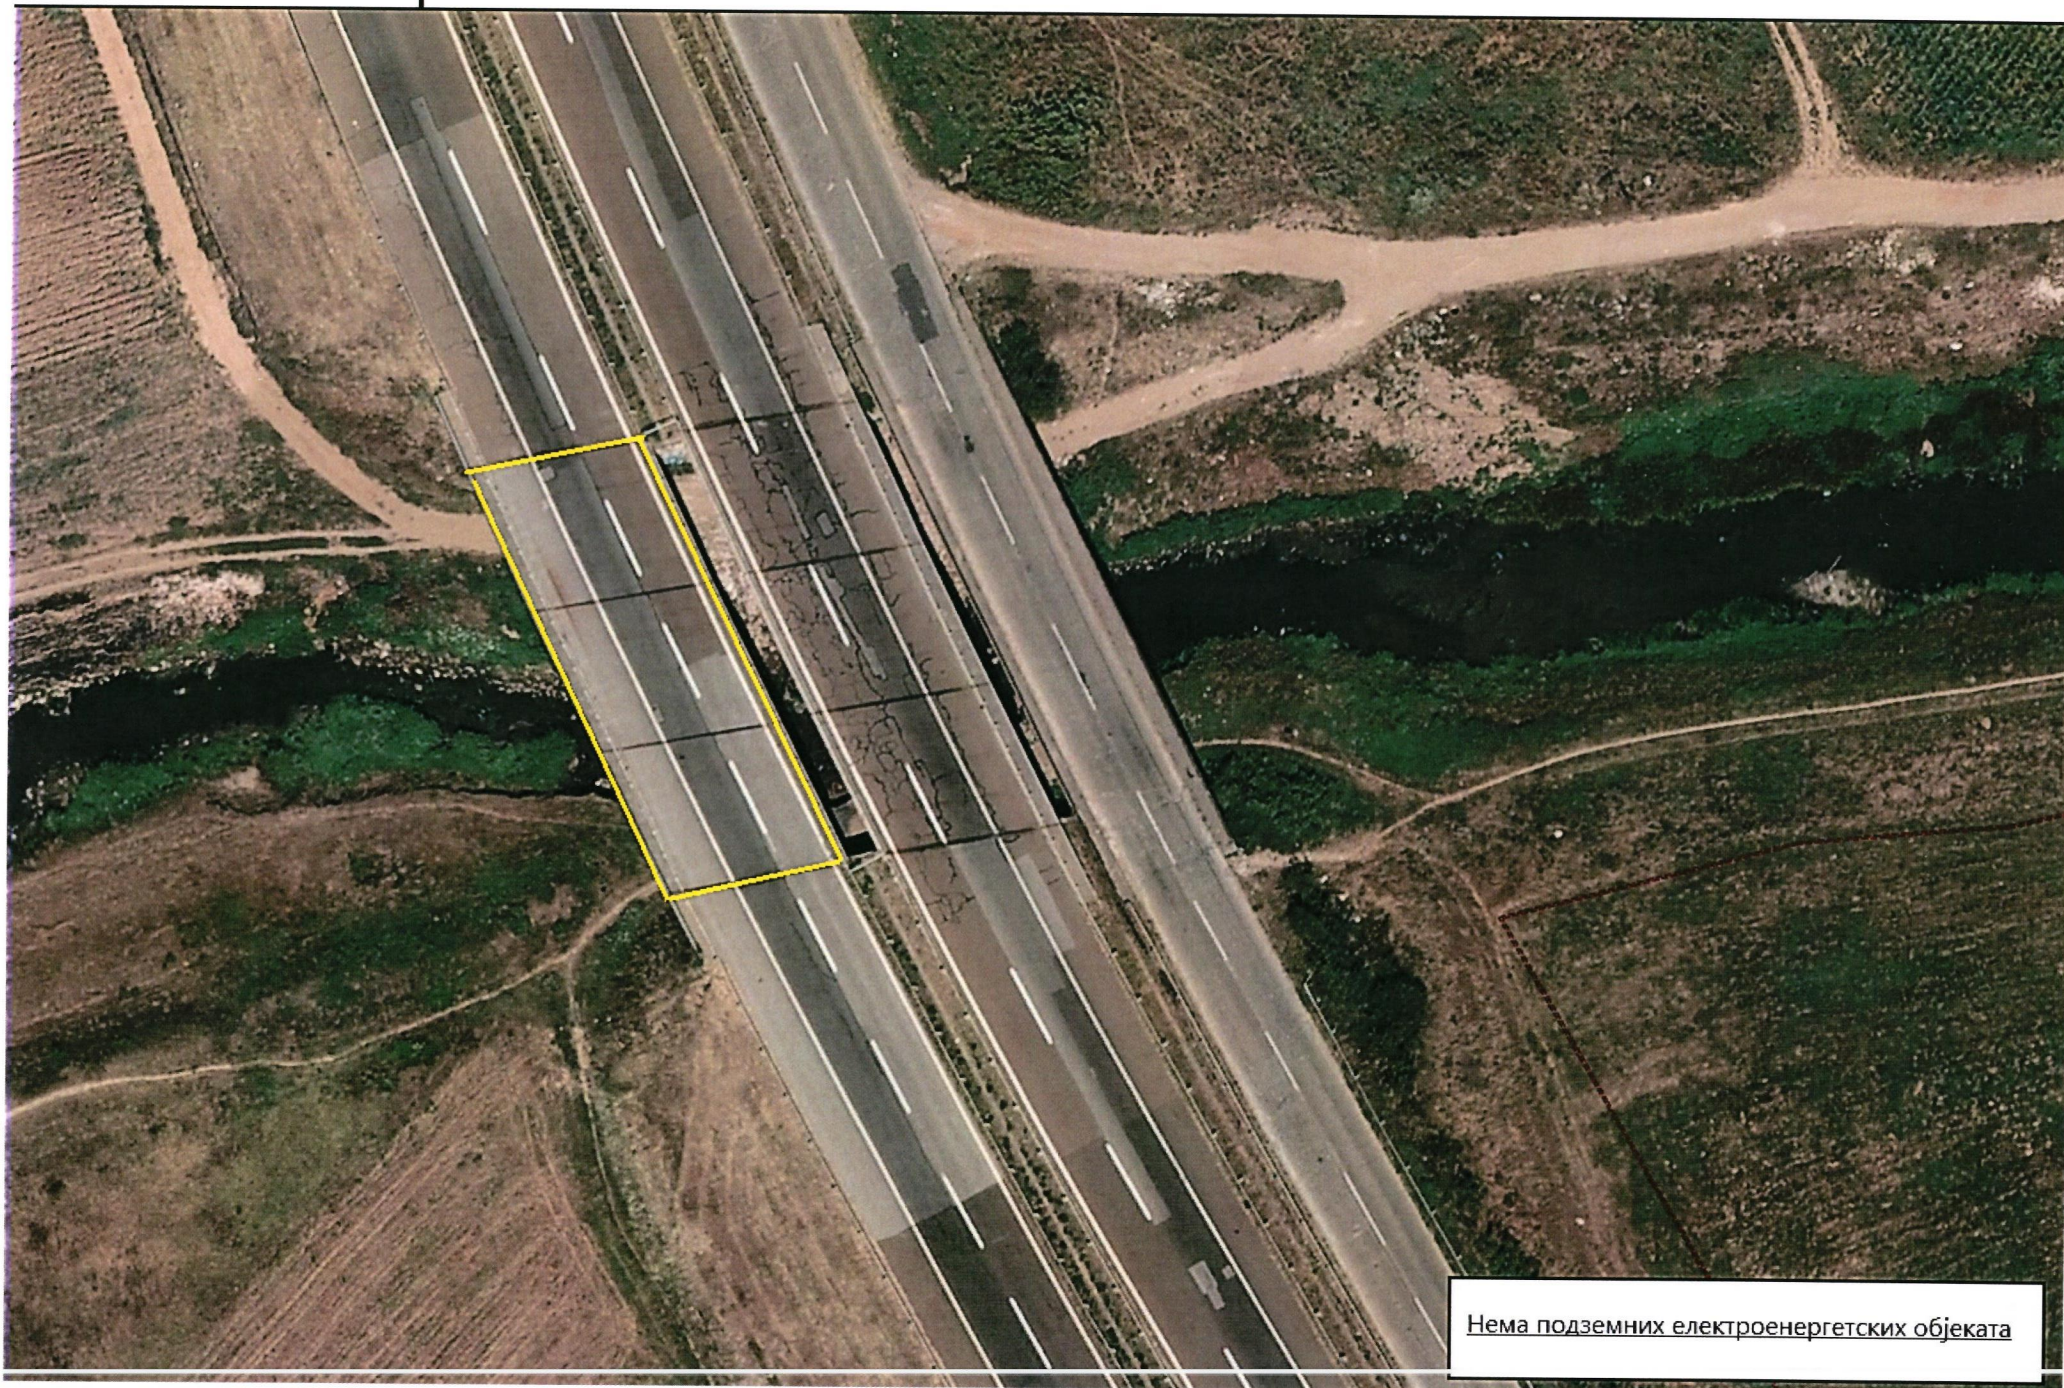

Нема подземних електроенергетских објеката